

*本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	※ 保温率(%)	1. 111-	2. 111-				
			46.1	27.2				
検査結果	保温性(%)	JIS-L-1096 A法(恒温法)						
生地見本	1. 111-	2. 111-						
			BOK					

備考:※温度20℃ 湿度65%RH

納入先	会社名	
	地区・店名	MD
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	上海湘伊实业有限公司
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
	担当者	(TEL) 86-573-85157117
		徐紅叶
品名・品番	BREATHWARM	
	FW008	色数 2
添付白布		
適用 規格		
製品 検査		
生地 検査		
判	混用率: W5A95 試験結果はボーケン上海浦西No. 61016014063(2016. 8. 9) から転記。	
定	上海愛麗紡織技術檢驗有限公司 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 上海浦西試験センター	
	発行担当者	李健
	発行責任者	萬木
受付	2016年 8月17日	No. 61016015136-1(完)
発行	2016年 8月17日	

本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。 公印のない報告書は正式なものではありません。

品質試験報告書



614122008-1
2015年3月3日

上海湘伊実業有限公司 殿

上海愛麗紡織技術檢驗有限公司
一般財団法人 ボークス品質評価機構
BOKEN 上海浦西試験センター
上海市普陀区中江路879号18号楼4楼
TEL 86-(0)21-5283-0011 FAX 86-(0)21-5283-6061

〔試験項目〕
温度測定（光吸収保温性試験方法 BQE A 036-2011）

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

N o . 品名・混率・支数

BREATH WARM(クロ)・W5A95・1/28

〔試験結果〕

経過時間 (分)	温度 (℃)
0	20.1
1	30.3
2	36.0
3	40.8
4	44.8
5	47.9
6	50.3
7	51.9
8	53.3
9	54.1
10	54.8
11	45.2
12	38.5
13	34.2
14	31.3
15	29.2
16	27.7
17	26.6
18	25.7
19	24.9
20	24.3

(別添チャート参照)

(備考)

・上記試験は依頼者指定による

提出試料

BOKEN

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

品質試験報告書



614122008-2(完)

〔試験方法〕

提出された試料(15cm×15cmに採取)の裏面中央部に熱電対温度センサーを設置し、下記条件にて、試料表面に光を照射させた時の温度変化を1分毎に20分間測定する。

使用ランプ : 岩崎電気(株) アイランプ PRF500WD


照射距離 : 30cm

測定条件 : レフランプを用いて10分間照射した後、直ちにレフランプの電源を切り、その状態で続けて10分間測定する。

測定環境 : 20℃、65%RH


測定方法 : 試料の位置を入れ替え2回測定を行う。

2回の平均値を算出し、試験結果とする。

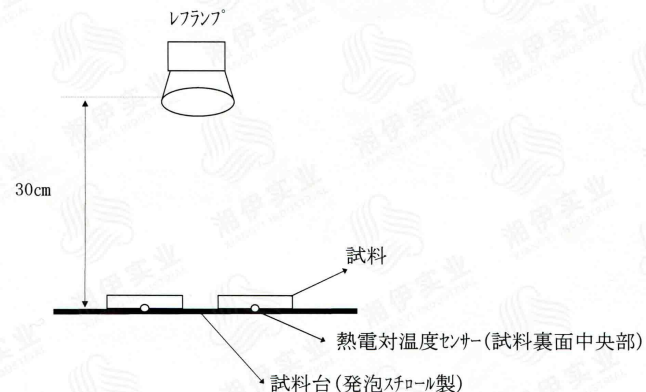

注) 本試験は、使用しているレフランプの器差や寿命、レフランプ角度の微妙な違いや試験環境等、試験の性質上、制御できない要因が結果に影響する為、同時測定をしていない試料間での比較はできません。ご了承下さい。

温度測定

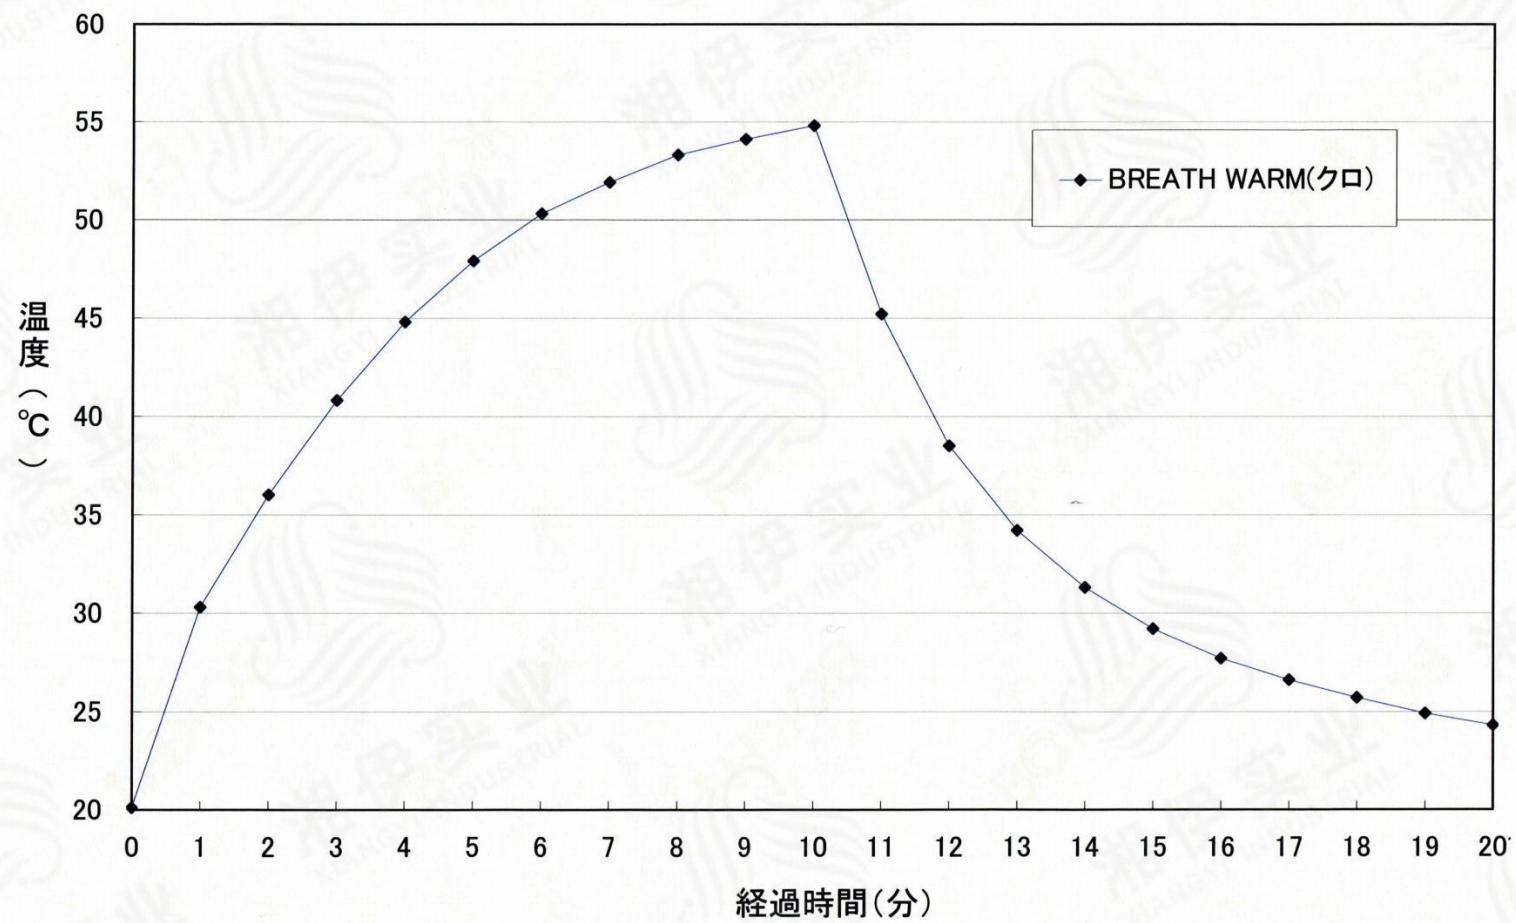

品質試験報告書

試験番号 6151 06938-1 (完)

2015年7月25日

上海湘伊実業(有) 殿

上海愛麗紡織技術檢驗有限公司

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

受 付 月 日 : 2015年7月18日

BOKEN

上海浦西試験センター

品 名 ・ 品 番 : BREATH WARM ・ XHY001

上海市普陀区中江路879弄18号楼3-4楼12号楼2楼

数 量 : 2 点

TEL 021-5283-0011 FAX 021-5283-6061

〔試験項目〕

抗菌性試験

〔試験菌株〕

黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* NBRC 12732

〔試験方法〕

JIS L 1902: 2008 定量試験 (菌液吸収法)

但し、洗濯方法は JIS L 0 2 1 7 1 0 3 号 の試験方法による。

(洗剤は JAFET 標準配合洗剤を使用)

生菌数の測定法: 混釈平板培養法

〔試験結果〕

植 菌 数 [a]	log a 4.6
無加工布菌数 [b]	log b 7.0

(無加工布は標準綿布を使用)

log b — log a = 2.4 ≥ 1.0 -----試験は有効

殺菌活性値 = log a — log c

静菌活性値 = (log b — log a) — (log c — log o)

試 料		菌数 log	殺菌 活性値	静菌 活性値
グリーン	W=0	0時間 [o] 4.3	3.3以上	5.4以上
		18時間後 [c] 1.3以下		
"	W=10	0時間 [o] 4.5	3.3以上	5.6以上
		18時間後 [c] 1.3以下		

(注1) 混率: W5A95 支数: 1/28

* JIS L 1902の抗菌防臭効果の基準 静菌活性値 ≥ 2.0

〔提出試料〕



グリーン

BREATH WARM

XHY001

- ・本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
- ・本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
- ・公印の無い報告書は正式なものではありません。

